




Omschrijving Toestel voor automatische herinschakeling  
 Code ReStart Rm 2P  
 Geschikt voor RCBO's MDC - 1P+N/2P - 30 mA  
 Nominale spanning AC 230 V  
 Nominale stroom 6 - 10 - 13 - 16 - 20 - 25 - 32 A  
 Aantal modules 1  
 Standaard EN 50557  
 Nominale frequentie (Hz) 50 - 60 Hz

|   |            |  |                |
|---|------------|--|----------------|
| Distributiesysteem  | TT - TN-S  | Nominale niet-bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (R <sub>do</sub> ) | 8 kΩ           |
| Isolatiespanning  | 500 V      | Nominale bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (R <sub>d</sub> )       | 16 kΩ          |
| Nominale stoot-houdspanning   | 4 kV       | Maximale bedrijfsfrequentie  | 30 schak./h    |
| Overspannings-categorie   | III        | Mechanische weerstand  | 4000           |
| Spanning tussen pool en aarding bij diëlektrische-sterketest 2500 V AC gedurende 1 minuut |            | Type aardlekbeveiliging  | AC - A - A[IR] |
| Nominale restbedrijfsstroom   | 30 mA      | Bedrijfstemperatuur  | -5 +40 °C      |
| Opslagtemperatuur   | -40 +70 °C | Automatische herinschakeling bij ongewenst uitschakelen  | Ja             |
| Aardingstest  | Ja         | Continue systeembewaking   | Nee            |
| Electrocod  | 1414       | Compatibility with WiFi interface  | Nee            |

### DIMENSIONAL

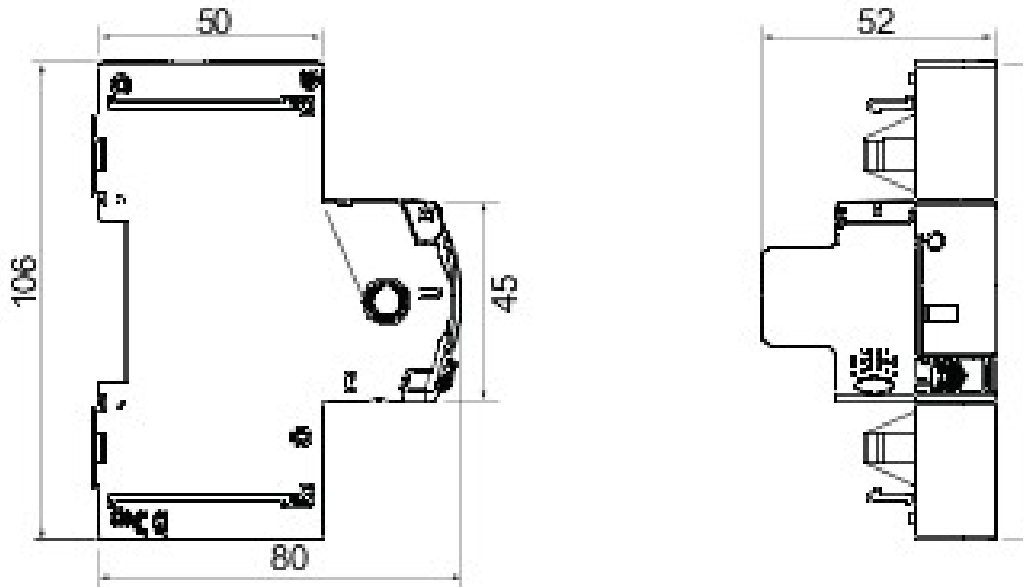

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
 tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 Last update 16/05/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice