

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Gewiss S.p.A.  
Via Alessandro Volta 1  
24069 CENATE SOTTO BG  
ITALY

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*


**Installationssteckdose, Haushalt**  
***Installation socket-outlet for household***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2013-03  
IEC 60884-1(ed.3);am1;am2

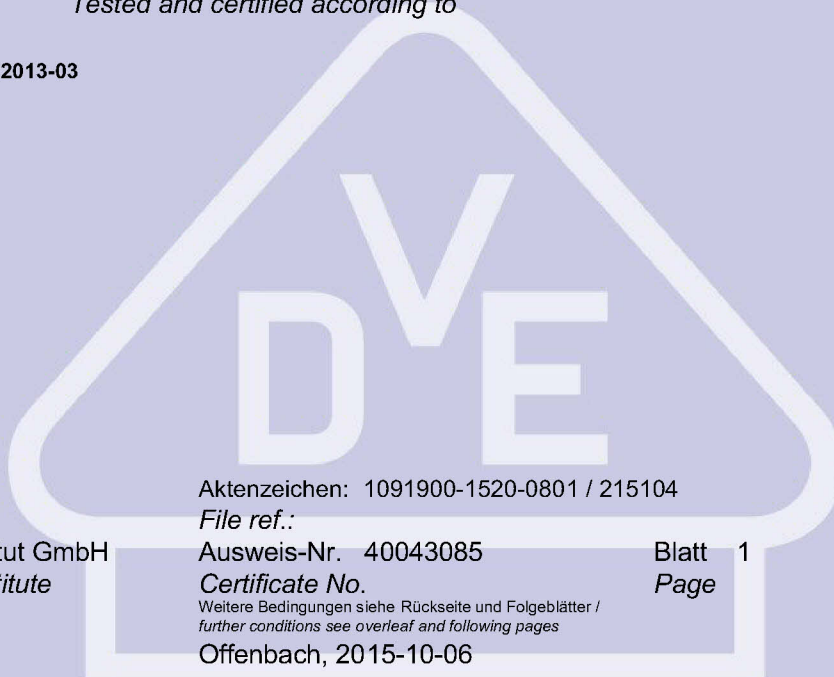

Aktenzeichen: 1091900-1520-0801 / 215104

File ref.:

Ausweis-Nr. 40043085

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2015-10-06

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Gewiss S.p.A., Via Alessandro Volta 1, 24069 CENATE SOTTO BG, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*  
1091900-1520-0801 / 215104 / CC3 / ZI

Datum / *Date*  
2015-10-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40043085.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40043085.*

## Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

### GW 62 393

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
Polzahl <i>Number of poles</i>	zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten <i>two pole with side earthing-contacts</i>
Bauart <i>Kind of construction</i>	DIN 49 440 Teil 1
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 54
Anbringungsart <i>Method of mounting</i>	Einbau <i>built-in</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Gewiss S.p.A., Via Alessandro Volta 1, 24069 CENATE SOTTO BG, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*  
1091900-1520-0801 / 215104 / CC3 / ZI

Datum / *Date*  
2015-10-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40043085.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40043085.*

Ausführung(en)	Mit Schraubanschlussklemmen. mit Shutter Einbausteckdosen für ortsfeste Montage/Geräte Typ GW 62 393 erfüllt die Schutzart IP 54, geprüft im eingebauten Zustand, mit und ohne eingestecktem Stecker der gleichen Schutzart, in senkrechter Lage.
Construction(s)	für erschwerte Bedingungen geeignet <i>with screw terminals</i>  <i>with shutter</i>  <i>built-in socket-outlets for fixed installation/stationary equipment</i>  <i>Type GW 62 393 fulfil the degree of protection IP 54 tested in the built-in condition, with and without an inserted plug of the same degree of protection in vertical position</i>  <i>suitable for onerous conditions</i>

---

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet CC3  
*Section CC3*