

MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL COSTRUTTORE**

Page 1

No.	65751182																																						
Issuer's name <i>Nome del costruttore:</i>	GEWISS S.p.A.																																						
Issuer's address: <i>Indirizzo del costruttore:</i>	Via D. Bosatelli, 1 24069 Cenate Sotto (BG) ITALY																																						
Subject of the declaration: <i>Oggetto della dichiarazione:</i>	GW68202N																																						
Main ratings: <i>Dati principali: Stat</i>	<table> <tr> <td>➤ Rated voltage / Tensione nominale</td><td>Un = 400 Vac</td></tr> <tr> <td>➤ Rated insulation voltage / Tensione nominale di isolamento</td><td>Ui = 500 Vac</td></tr> <tr> <td>➤ Rated operational voltage / Tensione nominale di impiego</td><td>Ue = 400 Vac</td></tr> <tr> <td>➤ Rated impulse withstand voltage / Tensione nominale di tenuta ad impulso</td><td>Uimp = 4kV</td></tr> <tr> <td>➤ Rated current of the assembly / Corrente nominale del quadro</td><td>InA = 25 A</td></tr> <tr> <td>➤ Rated peak withstand current / Corrente nominale ammissibile di picco</td><td>Ipk = 10 kA</td></tr> <tr> <td>➤ Rated conditional short-circuit current / Corrente nominale di cortocircuito</td><td>Icc = 6 kA</td></tr> <tr> <td>➤ SCPD / Dispositivo di protezione contro il cortocircuito</td><td>/</td></tr> <tr> <td>➤ Rated frequency / Frequenza nominale</td><td>fn = 50 Hz</td></tr> <tr> <td>➤ Degree of protection / Grado di protezione</td><td>IP44/54</td></tr> <tr> <td>➤ Form of the internal separation / Forma della segregazione interna</td><td>1</td></tr> <tr> <td>➤ Pollution degree / Grado di inquinamento</td><td>3</td></tr> <tr> <td>➤ EMC disturbances in environments / Ambiente EMC</td><td>B</td></tr> <tr> <td>➤ Conditions of installation / Condizioni di installazione</td><td>Indoor – Outdoor / Stationary</td></tr> <tr> <td>➤ Intended for use by / Previsto per l'utilizzo da</td><td>Ordinary persons</td></tr> <tr> <td>➤ External design / Configurazione esterna</td><td>Enclosed assembly/Type B</td></tr> <tr> <td>➤ Mechanical impact protection / Protezione contro l'impatto meccanico</td><td>IK 09</td></tr> <tr> <td>➤ Dimensions / Dimensioni (Width – Height – Depth / Base – Altezza – Profondità)</td><td>220x435x125 mm</td></tr> <tr> <td>➤ Weight / Peso</td><td>2,6 Kg</td></tr> </table>	➤ Rated voltage / Tensione nominale	Un = 400 Vac	➤ Rated insulation voltage / Tensione nominale di isolamento	Ui = 500 Vac	➤ Rated operational voltage / Tensione nominale di impiego	Ue = 400 Vac	➤ Rated impulse withstand voltage / Tensione nominale di tenuta ad impulso	Uimp = 4kV	➤ Rated current of the assembly / Corrente nominale del quadro	InA = 25 A	➤ Rated peak withstand current / Corrente nominale ammissibile di picco	Ipk = 10 kA	➤ Rated conditional short-circuit current / Corrente nominale di cortocircuito	Icc = 6 kA	➤ SCPD / Dispositivo di protezione contro il cortocircuito	/	➤ Rated frequency / Frequenza nominale	fn = 50 Hz	➤ Degree of protection / Grado di protezione	IP44/54	➤ Form of the internal separation / Forma della segregazione interna	1	➤ Pollution degree / Grado di inquinamento	3	➤ EMC disturbances in environments / Ambiente EMC	B	➤ Conditions of installation / Condizioni di installazione	Indoor – Outdoor / Stationary	➤ Intended for use by / Previsto per l'utilizzo da	Ordinary persons	➤ External design / Configurazione esterna	Enclosed assembly/Type B	➤ Mechanical impact protection / Protezione contro l'impatto meccanico	IK 09	➤ Dimensions / Dimensioni (Width – Height – Depth / Base – Altezza – Profondità)	220x435x125 mm	➤ Weight / Peso	2,6 Kg
➤ Rated voltage / Tensione nominale	Un = 400 Vac																																						
➤ Rated insulation voltage / Tensione nominale di isolamento	Ui = 500 Vac																																						
➤ Rated operational voltage / Tensione nominale di impiego	Ue = 400 Vac																																						
➤ Rated impulse withstand voltage / Tensione nominale di tenuta ad impulso	Uimp = 4kV																																						
➤ Rated current of the assembly / Corrente nominale del quadro	InA = 25 A																																						
➤ Rated peak withstand current / Corrente nominale ammissibile di picco	Ipk = 10 kA																																						
➤ Rated conditional short-circuit current / Corrente nominale di cortocircuito	Icc = 6 kA																																						
➤ SCPD / Dispositivo di protezione contro il cortocircuito	/																																						
➤ Rated frequency / Frequenza nominale	fn = 50 Hz																																						
➤ Degree of protection / Grado di protezione	IP44/54																																						
➤ Form of the internal separation / Forma della segregazione interna	1																																						
➤ Pollution degree / Grado di inquinamento	3																																						
➤ EMC disturbances in environments / Ambiente EMC	B																																						
➤ Conditions of installation / Condizioni di installazione	Indoor – Outdoor / Stationary																																						
➤ Intended for use by / Previsto per l'utilizzo da	Ordinary persons																																						
➤ External design / Configurazione esterna	Enclosed assembly/Type B																																						
➤ Mechanical impact protection / Protezione contro l'impatto meccanico	IK 09																																						
➤ Dimensions / Dimensioni (Width – Height – Depth / Base – Altezza – Profondità)	220x435x125 mm																																						
➤ Weight / Peso	2,6 Kg																																						

We declare that the products mentioned in subject are designed and manufactured in conformity with the requirements of the following harmonized standards:
 Dichiariamo che i prodotti citati in oggetto sono progettati e costruiti conformemente ai requisiti delle seguenti norme armonizzate:

Document No. / Documento N.	Title / Titolo	Date of issue / Data di emissione
➤ EN 61439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules <i>Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Regole generali</i>	2011
➤ EN 61439-3	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO) <i>Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)</i>	2012
➤ EN IEC 63000	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances. <i>Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose</i>	2018

and therefore meeting the essential requirements of the Directives:

e quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle Direttive:

☒ 2014/35/EU

☒ 2014/30/EU

☐ Reg. (EU) n. 305/2011

☐ 2009/125/EC

☐ 2010/30/EU

☐ 2014/53/EU

☐ 2014/34/EU

☐ 2014/32/EU

☒ 2011/65/EU + 2015/863

Signed for and on behalf :

Firmato per conto di:

GEWISS S.p.A.

MATTEO GAVAZZENI.....

Place and Date

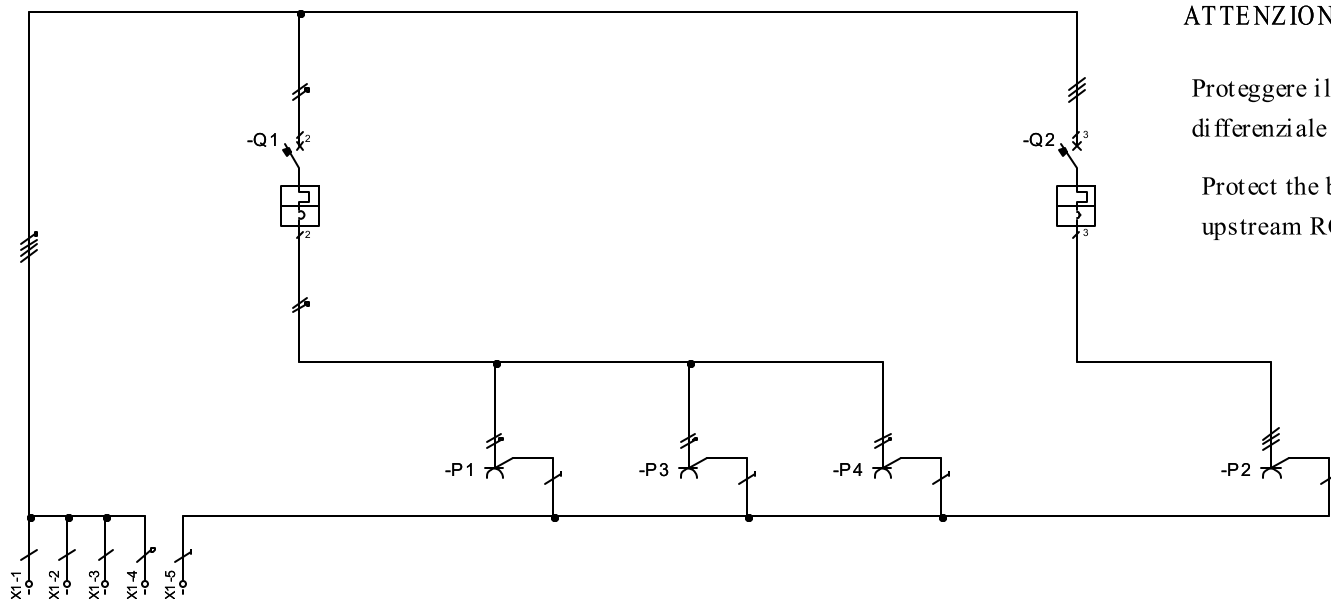
Luogo e Data:

Cenate Sotto, 26/09/2025

Direttore Proprietà Industriale, Qualità e Certificazioni Prodotto Corporate

Corporate Industrial Property, Quality and Product Certification Director

This declaration is exclusively for Gewiss customers use to satisfy their specific requests. The publication and the copy of the contents, even a part, in every form, are prohibited without the prior written authorization of Gewiss. Gewiss reserves the right to introduce, at any time and without notice, all the product changes held to be proper, at his absolute discretion, either to improve the serviceability or the performances of his products, or to answer technologic or productive needs, therefore, the content of the declaration in the future could not coincide with what declared at the time of the declaration.

GEWISS**CARATTERISTICHE
SPECIFICATION**Serie/Series: **Q-DIN**Codice/ Code: **GW 68202N**Un: **400 V**Uaux: **/**f: **50 Hz**Icc: **6 kA**Ip: **44 / 54**In: **25 A****ATTENZIONE / WARNING**

Proteggere il quadro con un differenziale a monte

Protect the board with an upstream RCCB

UTENZA USER	DENOMINAZIONE DENOMINATION		MORSETTIERA TERMINAL BLOCK	PROTEZIONE PRESE 1-3-4 OUTLETS 1-3-4 PROTECTION		PRESA 1 OUTLET 1		PRESA 3 OUTLET 3		PRESA 4 OUTLET 4		PROTEZIONE PRESA 2 OUTLET 2 PROTECTION		PRESA 2 OUTLET 2			
	TIPO / TYPE	POT./TOT. POWER Kw															
INTERRUTTORE SEZIONATORE MAIN SWITCH	POT./POWER Kw	In	A			GW20246		GW62205H		GW62205H				GW62209H			
	COEF. CONTEMP. COS φ					0,8		0,8		0,8				0,8			
	COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR			GEWISS								GEWISS					
	TIPO / TYPE			GW90247								GW90267					
FUSIBILE FU SE	N. POLI/N. POLES	In	A	2								3		16			
	Icc	kA	Idn	6								6					
	I _m (o curva for curve) A	Pdi	A	C								C					
	TIPO / TYPE																
CONTATTORE CONTACTOR	CALIBRO / CALIBRE	A															
	TIPO / TYPE	In	Pn	kW													
RELE TERMICO THERMAL RELAY	TIPO / TYPE																
	TARATURA / CALIBRATION	A															
LINEA DI POTENZA POWER LINE	TIPO CAVO / CABLE TYPES	9X2,5 mm ²		6X2,5 mm ²		3X2,5 mm ²		3X2,5 mm ²		3X2,5 mm ²		3X2,5 mm ²		4X2,5 mm ²			
	FORMAZIONE / FORMATION	L1,L2,L3,N,PE		L1,N		L1,N,PE		L1,N,PE		L1,N,PE		L1,L2,L3		L1,L2,L3,PE			
	LUNGHEZZA / LENGHT	m															
	Iz	A															
	C.d.T. a In	%	C.d.T. a Ib	%													
	Zk	mΩ	Zs	Ω													
	I _k trifase/monof. kA	I _{k1} fase/terra kA		kA													
	MORSETTIERA / TERMINAL BOARD	4X10mm ² +1X16mm ²															

GEWISSCODICE : **GW68202N**
CODE :PROGETTO : Schema elettrico
PROJECT : Electric diagramFOGLIO **02**
DI **03**TITOLO/ TITLE: Schema unifilare
Wire electric diagram**01** ◀▶03

DIS.: Crocca A.

DATA/DATE: 04/12/2017

REV. DATA/DATE FIRMA/SIGN MODIFICA/ MODIFY

GEWISS S.p.A si riserva la possibilità di sostituire alcuni dei codici inclusi negli schemi allegati con interruttori aventi caratteristiche tecniche identiche o migliorative.

La tabella seguente riporta l'elenco delle possibili sostituzioni autorizzate.

GEWISS s.p.A ha verificato e certificato il quadro in tutte le configurazioni così realizzate che, pertanto, rientrano nel sistema di quadri GEWISS come definito dalle norme EN 61439-1 ed EN61439-3

TABELLA CODICI E LORO ALTERNATIVE / TABLE CODES AND ITS ALTERNATIVES												
CODICI/CODES		CARATTERISTICHE / FEATURES										
Codice base Base code	Codice alt. Alt. code	Tip o Type	Poli Poles	Curva Curve	In (A)	Icc (K A)	Idn (m A)	Moduli Modules	VARIABILI / VARIABLES			
									Tip o Type	Curva Curve	Icc (K A)	Moduli Modules
GW90247			2P	C	16	6	/		MTC MCCB			1
	GW92047								MT/MCB			2
GW90250			2P	C	32	6	/		MTC MCCB			1
	GW92050								MT/MCB			2
GW90267			3P	C	16	6	/		MTC MCCB			2
	GW92067								MT/MCB			3
GW90270			3P	C	32	6	/		MTC MCCB			2
	GW92070								MT/MCB			3
GW90287			4P	C	16	6	/		MTC MCCB			2
	GW92087								MT/MCB			4
GW90290			4P	C	32	6	/		MTC MCCB			2
	GW92090								MT/MCB			4
GW92093		MT MCB	4P	C	63		/	4			6	
	GW92693										10	
GW94027		MDC RCBO	2P		16	4,5	30	2		AC		
	GW94227									A		
GW94127		MDC RCBO	2P		16	6	30	2		AC		
	GW94327									A		

Gewiss SpA reserves the right to replace some of the products included in the drawing with devices having the same or improved ratings or technical characteristics.

The following table shows the list of possible replacements allowed.

Gewiss SpA has tested and certified the switchboard conforming to all the configurations in such a way manufactured, therefore, they are included in GEWISS established type as defined in clause 2.1.1.1 of the standard EN 60439-1.

					CODICE: GW68202N		PROGETTO : Schema elettrico	FOGLIO 03	
					CODE: GW68202N		PROJECT : Electric diagram	DI 03	
					TITOLO/ TITLE: Tabella codici Codes table				02◀▶
					DIS.: Crocca A.		DATA/DATE: 04/12/2017		
REV.	DATA/DATE	FIRMA/SIGN	MODIFICA/ MODIFY						