

# **MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY** **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL COSTRUTTORE**

Page 1

|                                                                                  |                                                                                |                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| No.                                                                              | 65752560                                                                       |                 |                         |
| Issuer's name<br>Nome del costruttore:                                           | GEWISS S.p.A.                                                                  |                 |                         |
| Issuer's address:<br>Indirizzo del costruttore:                                  | Via D. Bosatelli, 1<br>24069 Cenate Sotto (BG) ITALY                           |                 |                         |
| Subject of the declaration:<br>Oggetto della dichiarazione:                      | GW68588F                                                                       |                 |                         |
| Main ratings:<br>Dati principali:Stat                                            | ➤ Rated voltage / Tensione nominale                                            | Un =            | 400 Vac                 |
|                                                                                  | ➤ Rated insulation voltage / Tensione nominale di isolamento                   | Ui =            | 400 Vac                 |
|                                                                                  | ➤ Rated operational voltage / Tensione nominale di impiego                     | Ue=             | 400 Vac                 |
|                                                                                  | ➤ Rated impulse withstand voltage / Tensione nominale di tenuta ad impulso     | Uimp=           | 4kV                     |
|                                                                                  | ➤ Rated current of the assembly / Corrente nominale del quadro                 | InA =           | 25 A                    |
|                                                                                  | ➤ Rated peak withstand current / Corrente nominale ammissibile di picco        | Ipk =           | 10 kA                   |
|                                                                                  | ➤ Rated conditional short-circuit current / Corrente nominale di cortocircuito | Icc =           | 6 kA                    |
|                                                                                  | ➤ SCPD / Dispositivo di protezione contro il cortocircuito                     |                 | /                       |
|                                                                                  | ➤ Rated frequency / Frequenza nominale                                         | fn =            | 50 Hz                   |
|                                                                                  | ➤ Degree of protection / Grado di protezione                                   |                 | IP55                    |
|                                                                                  | ➤ Form of the internal separation / Forma della segregazione interna           |                 | 1                       |
|                                                                                  | ➤ Pollution degree / Grado di inquinamento                                     |                 | 3                       |
|                                                                                  | ➤ EMC disturbances in environments / Ambiente EMC                              |                 | B                       |
|                                                                                  | ➤ Conditions of installation / Condizioni di installazione                     |                 | Mobile ACS / ASC mobile |
|                                                                                  | ➤ Intended for use by / Previsto per l'utilizzo da                             |                 | /                       |
| ➤ External design / Configurazione esterna                                       |                                                                                | /               |                         |
| ➤ Mechanical impact protection / Protezione contro l'impatto meccanico           |                                                                                | IK 09           |                         |
| ➤ Dimensions / Dimensioni (Width – Height – Depth / Base – Altezza – Profondità) |                                                                                | 746- 821-400 mm |                         |
| ➤ Weight / Peso                                                                  |                                                                                | 21 Kg           |                         |

We declare that the products mentioned in subject are designed and manufactured in conformity with the requirements of the following harmonized standards:  
 Dichiariamo che i prodotti citati in oggetto sono progettati e costruiti conformemente ai requisiti delle seguenti norme armonizzate:

| Document No. /<br>Documento N. | Title / Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date of issue /<br>Data di emissione |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ➤ EN 61439-1                   | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules<br>Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Regole generali                                                                                              | 2011                                 |
| ➤ EN 61439-4                   | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)<br>Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC) | 2013                                 |
| ➤ EN IEC 63000                 | Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances.<br>Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose     | 2018                                 |

and therefore meeting the essential requirements of the Directives:

e quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle Direttive:

☒ 2014/35/EU

☒ 2014/30/EU

☐ Reg. (EU) n. 305/2011

☐ 2009/125/EC

☐ 2010/30/EU

☐ 2014/53/EU

☐ 2014/34/EU

☐ 2014/32/EU

☒ 2011/65/EU + 2015/863

Signed for and on behalf :

Firmato per conto di:

GEWISS S.p.A.

MATTEO GAVAZZENI.....

Place and Date

Luogo e Data:

Cenate Sotto, 21/02/2024

Direttore Proprietà Industriale, Qualità e Certificazioni Prodotto Corporate

Corporate Industrial Property, Quality and Product Certification Director

This declaration is exclusively for Gewiss customers use to satisfy their specific requests. The publication and the copy of the contents, even a part, in every form, are prohibited without the prior written authorization of Gewiss. Gewiss reserves the right to introduce, at any time and without notice, all the product changes held to be proper, at his absolute discretion, either to improve the serviceability or the performances of his products, or to answer technologic or productive needs, therefore, the content of the declaration in the future could not coincide with what declared at the time of the declaration.



CARATTERISTICHE  
SPECIFICATION

Serie/Series: Q-BOX

Codice/Code:

GW68588F

Un: 400 V


Uaux: 230 V

f: 50 Hz

Icc: 6 kA

Ip: 55

In: 25 A

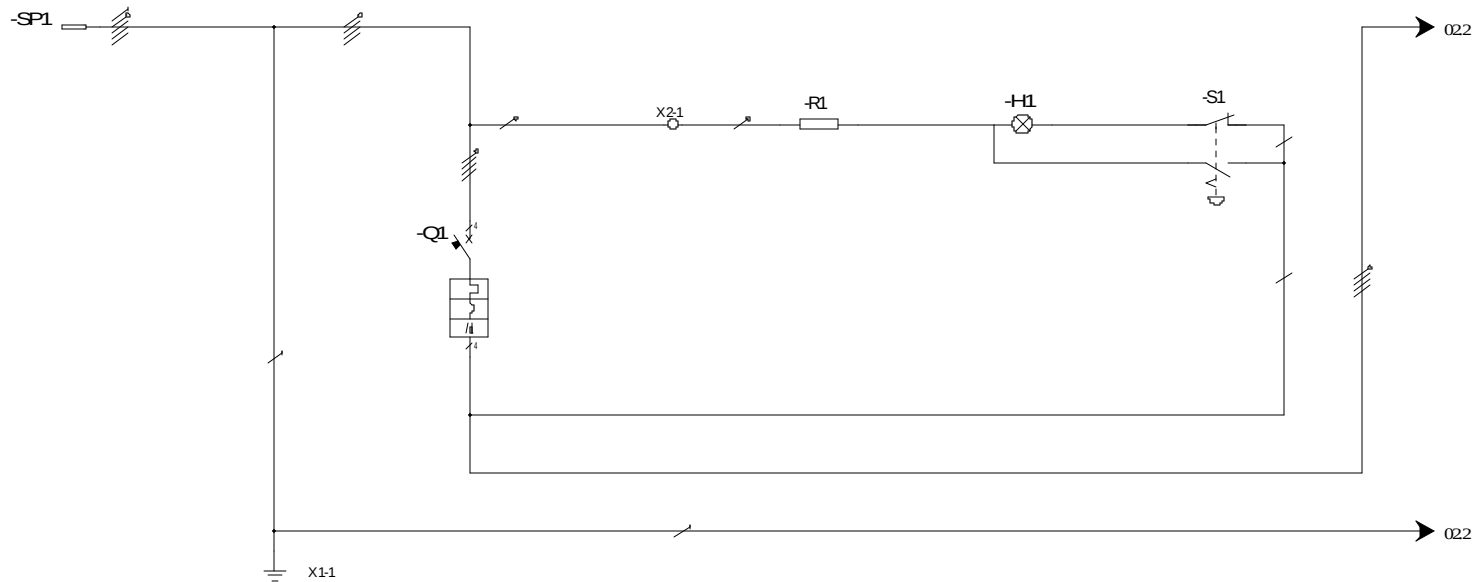

| UTENZA<br>USER                               | DENOMINAZIONE<br>DENOMINATION        |                         | SPINA<br>PLUG |        | MORSETTIERA DI TERRA<br>PROTECTIVE EARTH |                 | INTERRUTTORE GENERALE<br>MAIN SWITCH |                      | MORSETTO DI APPOGGIO<br>CLAMP |          | RESISTENZA<br>RESISTOR |          | LAMPADA<br>LAMP |          | PULSANTE EMERGENZA<br>EMERGENCY PUSHBUTTON |          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------|----------|--------------------------------------------|----------|
|                                              | TIPO / TYPE                          | POT./TOT.POWER Kw       | GW60442       |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          | 3,3K Ω                 |          | GW74518         |          | GW74364                                    |          |
|                                              | POT./POWER Kw                        | In A                    |               | 32     |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | COEF. CONTEMP.                       | COS φ                   | 0,8           |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
| INTERRUTTORE<br>O SEZIONATORE<br>MAIN SWITCH | COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR            |                         |               |        |                                          |                 | GEWSS<br>GW94170                     |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | TIPO / TYPE                          |                         |               |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | N. POLI/N.POLES                      | In A                    |               |        |                                          |                 | 4                                    | 32                   |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | Icc kA                               | Ich mA                  |               |        |                                          |                 | 6                                    | 30                   |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
| FUSIBILE<br>FUSE                             | Im (o curva/or curve) A              |                         | Pd A          |        |                                          |                 | C                                    |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | TIPO / TYPE                          |                         |               |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | CAUBRO / CALBRE                      | A                       |               |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | CONTATTORE<br>CONTACTOR              | TIPO / TYPE             |               |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
| RELE TERMICO<br>THERMAL RELAY                | In A                                 | Pn kW                   |               |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | TIPO / TYPE                          |                         |               |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | TARATURA / CALIBRATION               | A                       |               |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | LINEA DI<br>POTENZA<br>POWER<br>LINE | TIPO CAVO / CABLE TYPES |               | 5X6mm² |                                          | 3X2,5mm²+1X4mm² |                                      | (8X2,5+3X6+2X1,5)mm² |                               | 1X1,5mm² |                        | 1X1,5mm² |                 | 2X1,5mm² |                                            | 2X1,5mm² |
|                                              | FORMAZIONE / FORMATION               |                         | L1,L2,L3,N,PE |        | PE                                       |                 | L1,L2,L3,N                           |                      | N                             |          | N                      |          |                 |          | L3                                         |          |
|                                              | LUNGHEZZA / LENGHT                   |                         | m             |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | Iz A                                 |                         |               |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | C.d.T. aIn %                         | C.d.T. aIb %            |               |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | Zk mΩ                                | Zs Ω                    |               |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
|                                              | Iktifase/monof. kA                   | Ikt.fase/terra kA       |               |        |                                          |                 |                                      |                      |                               |          |                        |          |                 |          |                                            |          |
| MORSETTIERA / TERMINAL BOARD                 |                                      |                         |               |        | 1X65011728 8 FORI/HOLES                  |                 |                                      |                      | 1X66390006                    |          |                        |          |                 |          |                                            |          |



CODICE :  
CODE : GW68588F

PROGETTO : Schema elettrico  
PROJECT : Electric diagram

FOGLIO 01  
DI 02

TITOLO/ TITLE: Schema unifilare  
Single line diagram


DIS: Crocca A.

DATA/DATE: 05/04/2017



REV. DATA/DATE FIRMA/SIGN. MODIFICA/MODIFY

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

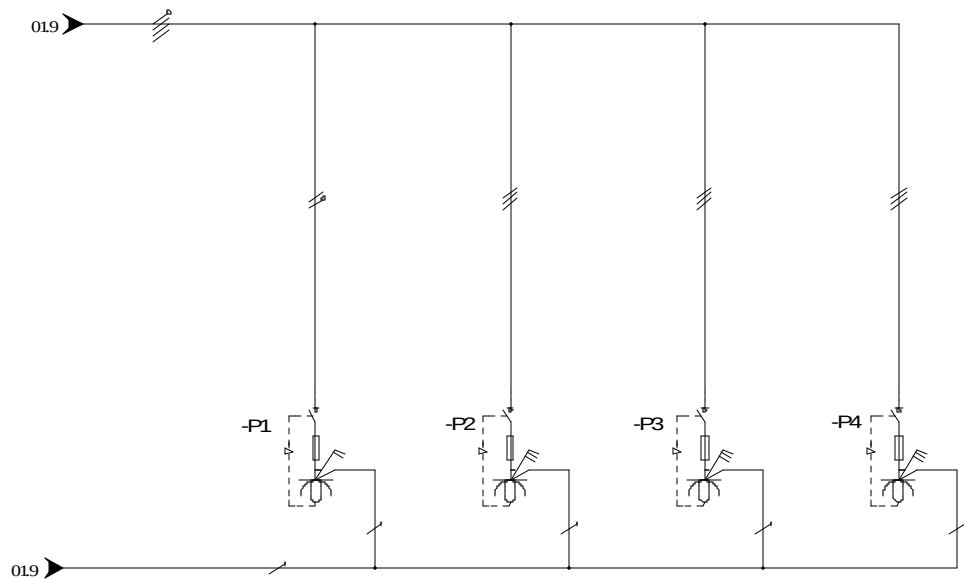

| UTENZA<br>USE                                | DENOMINAZIONE<br>DENOMINATION |                    | PRESA1               |         | PRESA2               |         | PRESA3               |         | PRESA4                                |         |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
|                                              |                               |                    | OUTLET 1             |         | OUTLET 2             |         | OUTLET 3             |         | OUTLET 4                              |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | TIPO / TYPE                   | POT./TOT.POWER Kw  | GW66326N             | 16      | GW66330N             | 16      | GW66330N             | 16      | GW66341N                              | 32      |  |  |  |  |  |  |
|                                              | COEF. CONTEMP.                | COS $\varphi$      | 08                   |         | 08                   |         | 08                   |         | 08                                    |         |  |  |  |  |  |  |
| INTERRUTTORE<br>O SEZIONATORE<br>MAIN SWITCH | COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR     |                    |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | TIPO / TYPE                   |                    |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | N. POLI/N.POLES               | In A               |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | Icc kA                        | Ich mA             |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
| FUSIBILE<br>FUSE                             | Im (o curva/for curve) A      |                    |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | CAUBRO / CALIBRE              | A                  | 10,3X38              | GW72101 | 10,3X38              | GW72101 | 10,3X38              | GW72101 | 10,3X38                               | GW72110 |  |  |  |  |  |  |
| CONTATTORE<br>CONTACTOR                      |                               |                    | 16A                  |         | 16A                  |         | 16A                  |         | 32A                                   |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | In A                          | Pn kW              |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
| RELE' TERMICO<br>THERMAL RELAY               | TIPO / TYPE                   |                    |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | TARATURA / CALIBRATION        | A                  |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
| LINEA DI<br>POTENZA<br>POWER<br>LINE         | TIPO CAVO / CABLE TYPES       |                    | 3X2,5mm <sup>2</sup> |         | 4X2,5mm <sup>2</sup> |         | 4X2,5mm <sup>2</sup> |         | 3X6mm <sup>2</sup> 1X4mm <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | FORMAZIONE / FORMATION        |                    | L1,N,PE              |         | L1,L2,L3,PE          |         | L1,L2,L3,PE          |         | L1,L2,L3,PE                           |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | LUNGHEZZA / LENGHT            |                    |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | Iz A                          |                    |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | C.d.T. aIn %                  | C.d.T. aIb %       |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | Zk mΩ                         | Zs mΩ              |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | Ikt ifase/monof. kA           | Ikt ifase/terra kA |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | MORSETTIERA / TERMINAL BOARD  |                    |                      |         |                      |         |                      |         |                                       |         |  |  |  |  |  |  |

|      |           |               |                   |
|------|-----------|---------------|-------------------|
|      |           |               |                   |
|      |           |               |                   |
|      |           |               |                   |
|      |           |               |                   |
| REV. | DATA/DATE | FIRMA / SIGN. | MODIFICA / MODIFY |

GEWISS

|                                                        |  |                             |           |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| CODICE :<br>GW68588F                                   |  | PROGETTO : Schema elettrico | FOGLIO 02 |
| CODE :<br>                                             |  | PROJECT : Electric diagram  | DI 02     |
| TITOLO/ TITLE: Schema unifilare<br>Single line diagram |  |                             | 01◀▶      |
| DIS: Crocca A.                                         |  | DATA/DATE: 05/04/2017       |           |