









TIPOLOGIA INSTALLAZIONE KIT APPARECCHI SCATOLATI MTX/MSS 160-250-320-630A TIPO INSTALACIÓN KIT APARATOS EN CAJA MOLDEADA MTX/MSS 160-250-320-630A TIPO DE INSTALAÇÃO KIT DE APARELHOS DE POTÊNCIA MTX/MSS 160-250-320-630A			
MTX/M160C	GW 45 611	600 x 300	
MTX/E160	GW 45 612	600 x 300	
MTX/M250	GW 45 613	600 x 300	
MTX/E/M320	GW 45 614	600 x 400	
MTX/E/M630	GW 45 615	600 x 400	
TIPOLOGIA INSTALLAZIONE KIT APPARECCHI SCATOLATI MSS 250-630A TIPO INSTALACIÓN KIT APARATOS EN CAJA MOLDEADA MSS 250-630A TIPO DE INSTALAÇÃO KIT DE APARELHOS DE POTÊNCIA MSS 250-630A			
MSS 250	GW 45 616	600 x 300	
MSS 630	GW 45 617	600 x 500	


Montaggio interruttori
Montaje de interruptores
Montagem dos disjuntores



Gli interruttori devono sempre essere muniti di copriterminali
Os aparelhos devem ser sempre fornecidos com ponteiros de terminais

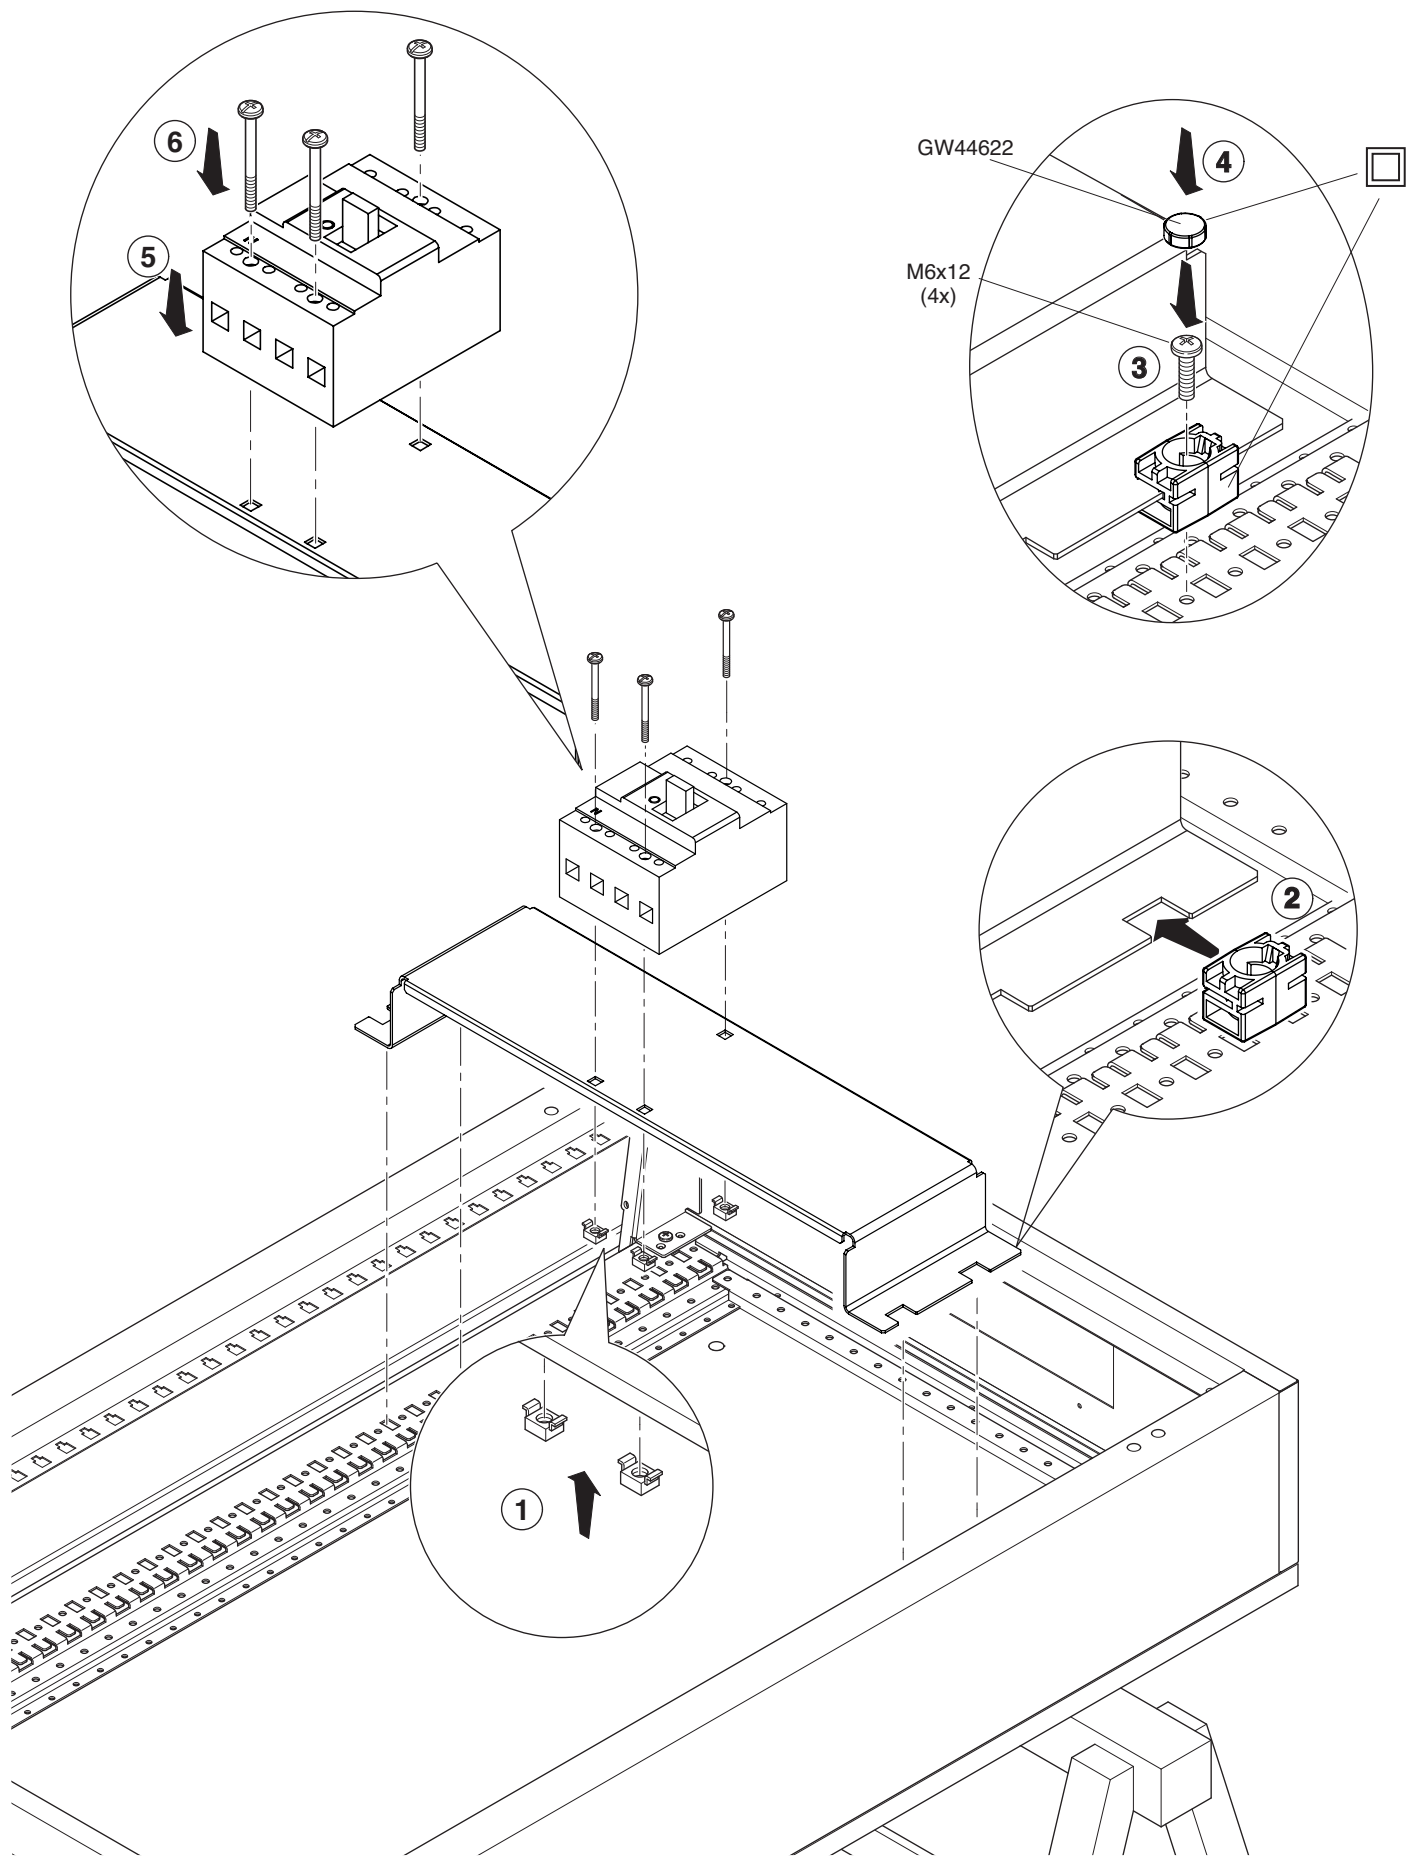


MTX/M160C GW 45 611
3P-4P

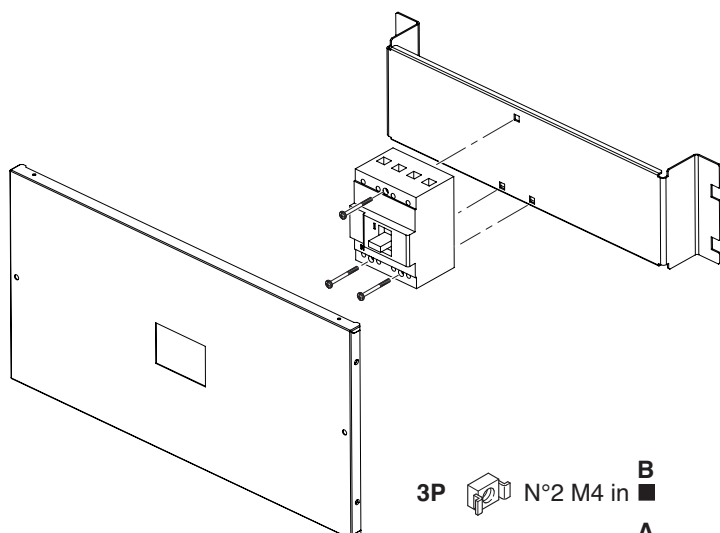


- 3P  N°2 M4 in **B**
- 4P  N°3 M4 in **A**

Verticale
Vertical
Vertical


3P

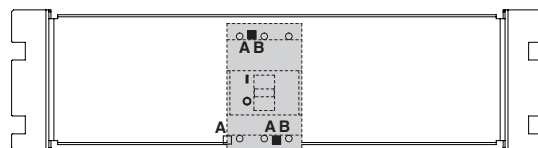

4P

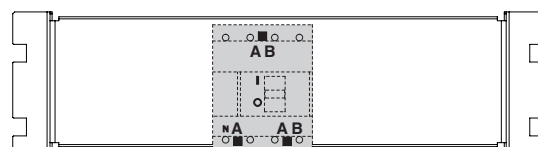


MTX/E160 GW 45 612
3P-4P

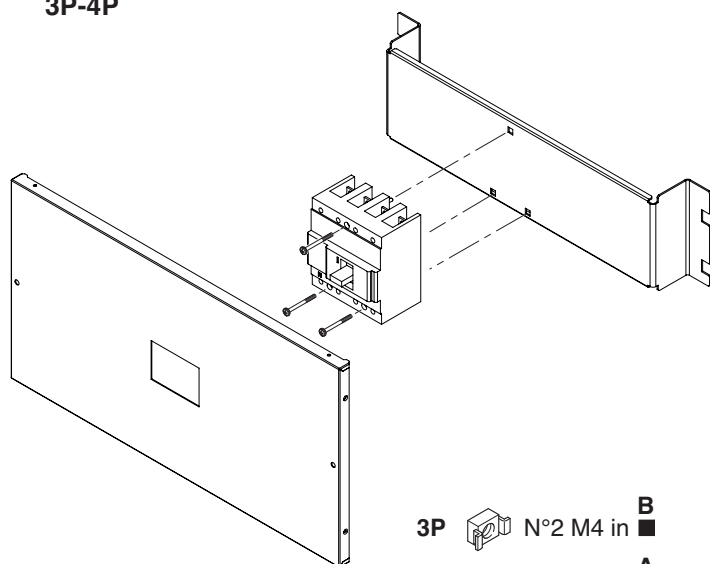


- 3P  N°2 M4 in **B**
- 4P  N°3 M4 in **A**

Verticale
Vertical
Vertical


3P

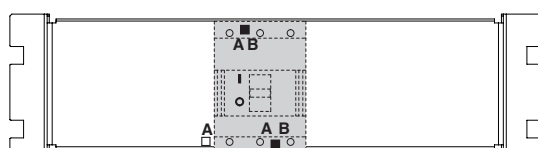

4P

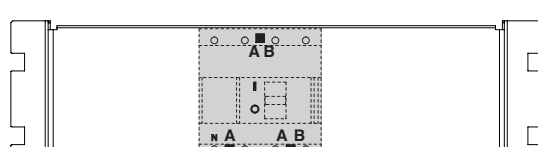


MTX/M250 GW 45 613
3P-4P

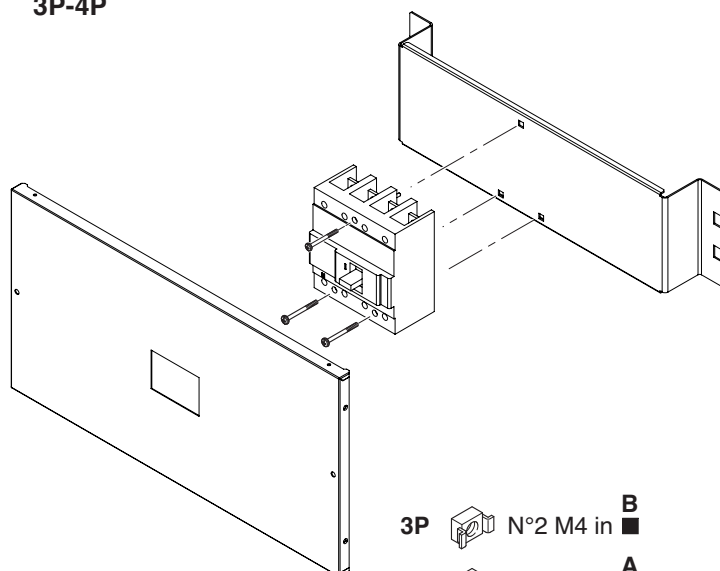



- 3P  N°2 M4 in **B**
- 4P  N°3 M4 in **A**

Verticale Vertical Vertical


3P

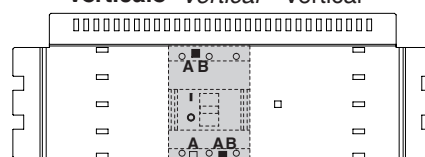

4P

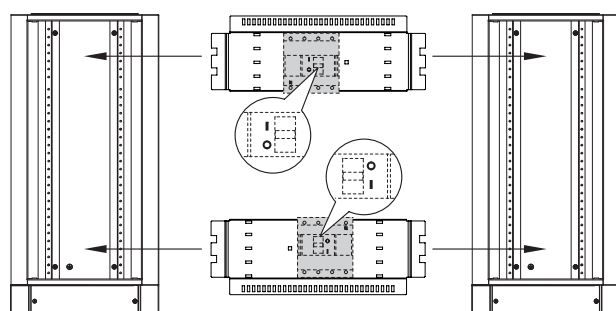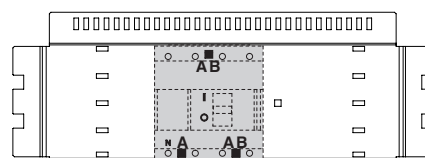

MTX/E/M320 GW 45 614
3P-4P

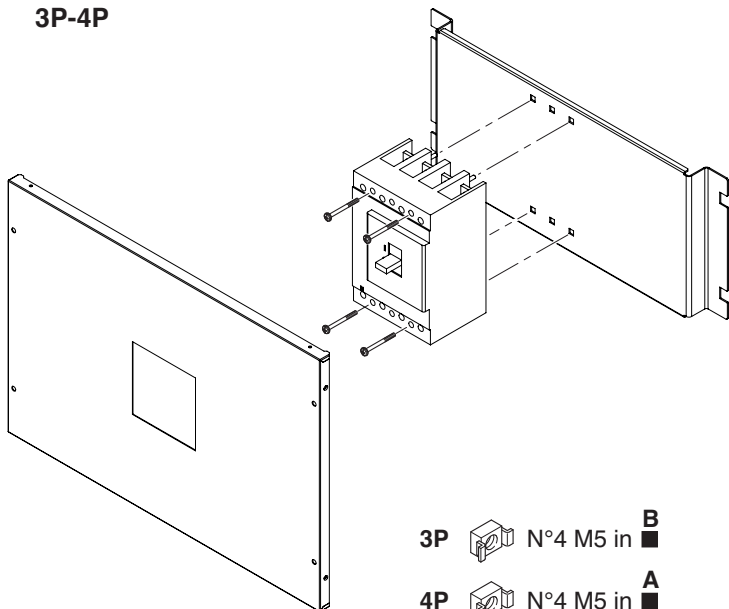


3P  N°4 M5 in **B**


4P  N°4 M5 in **A**

Verticale
Vertical
Vertical


3P

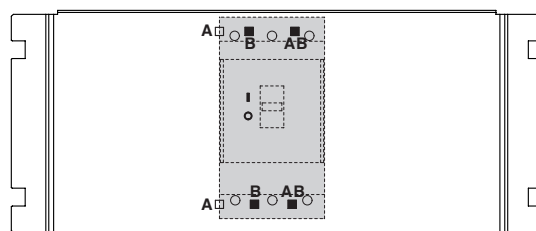

4P

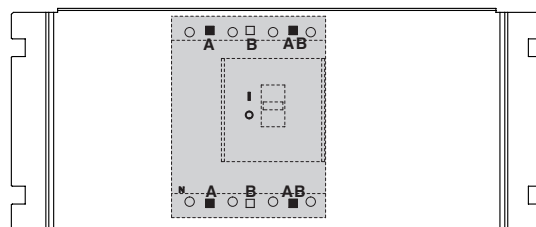

MTX/E/M630 GW 45 615
3P-4P

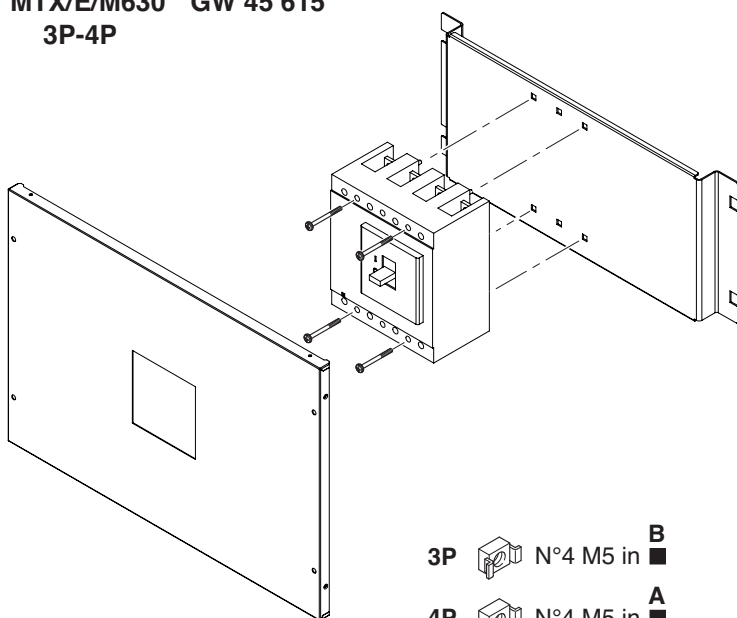


3P  N°4 M5 in **B**


4P  N°4 M5 in **A**

Verticale
Vertical
Vertical


3P

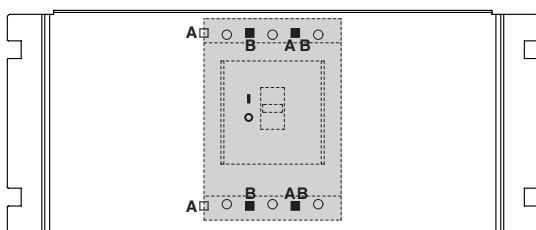

4P

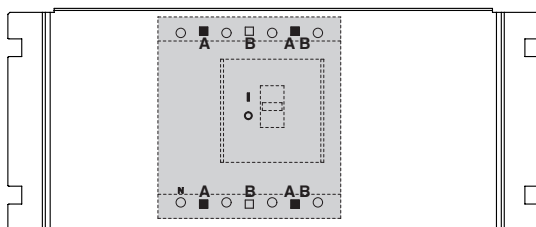

MSS 250 GW 45 616
3P-4P

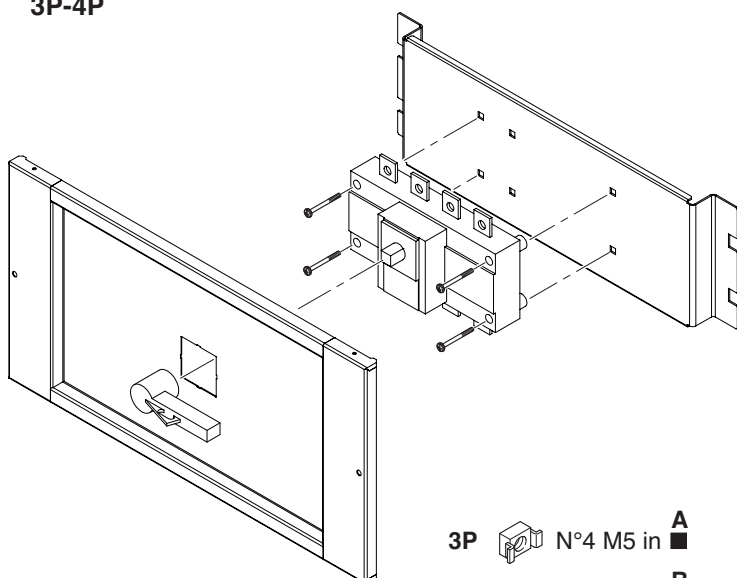


3P  N°4 M5 in **A**


4P  N°4 M5 in **B**

Verticale
Vertical
Vertical

3P

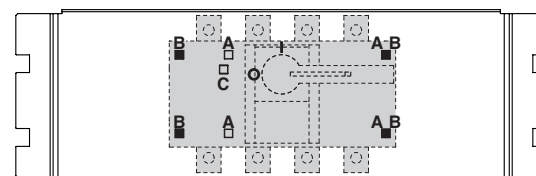


4P

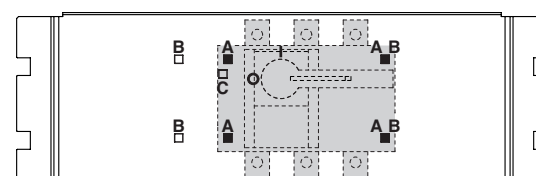


MSS 630
3P-4P

GW 45 617

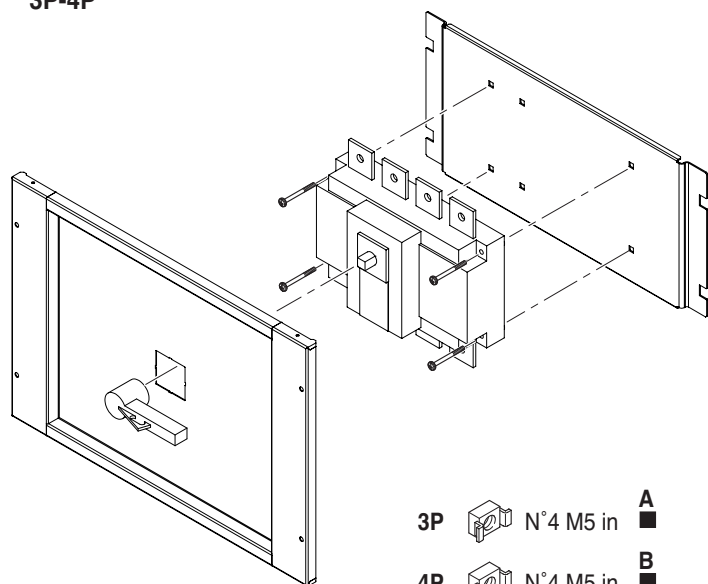


Verticale
Vertical
Vertical

3P

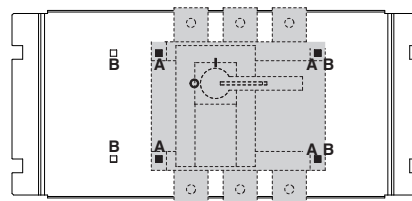

4P

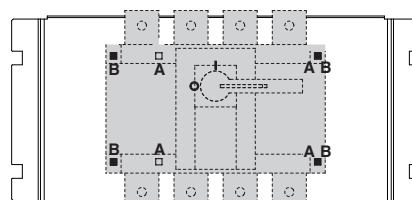




ESEMPIO INGRESSO CAVI CON CANALINA
EXEMPLO ENTRADA DE CABOS COM CALHA




Si raccomanda di vincolare adeguatamente la
posizione dei cavi.
*Recomenda-se fixar adequadamente à
posição dos cabos.*

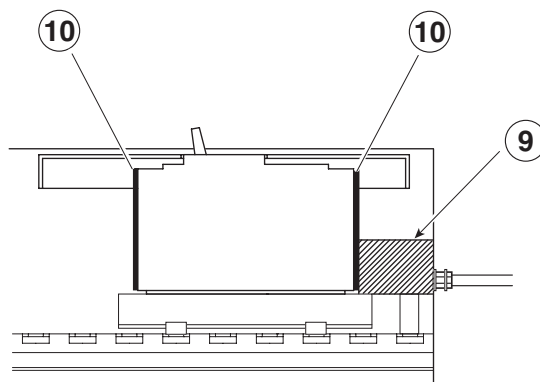


Canalina
Calha

9

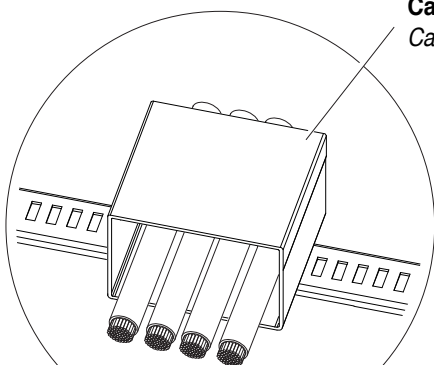

M6x12
(2x)


8

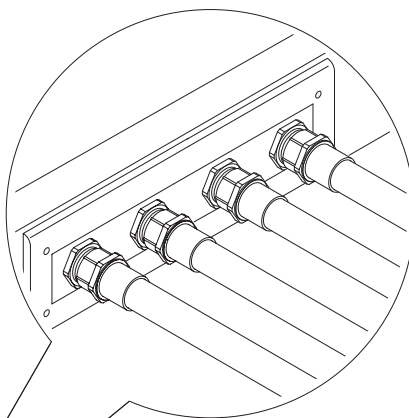

8

7

10

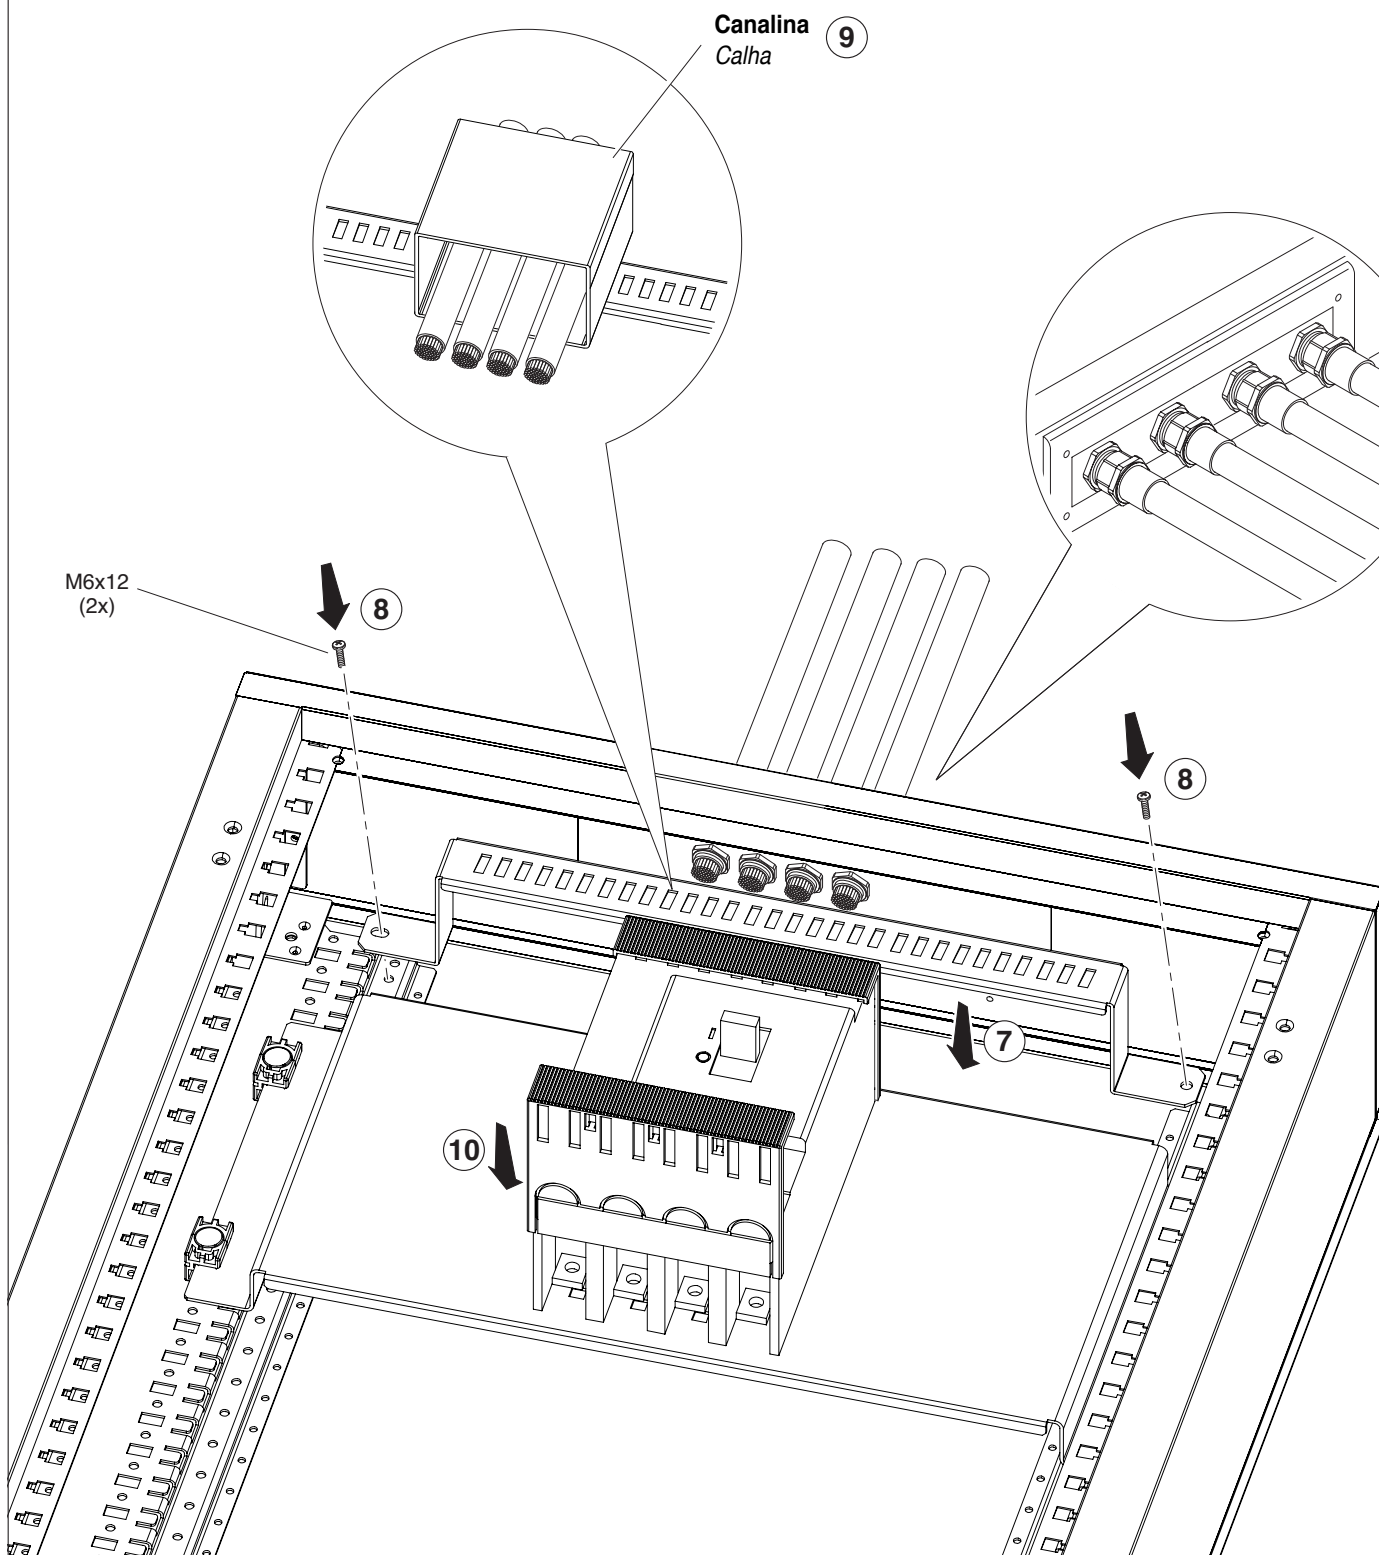




ESEMPIO INGRESSO CAVI IN DOPPIO ISOLAMENTO
EXEMPLO ENTRADA DE CABOS DE DUPLO ISOLAMENTO



Si raccomanda di vincolare adeguatamente la posizione dei cavi.

Recomenda-se fixar adequadamente à posição dos cabos.

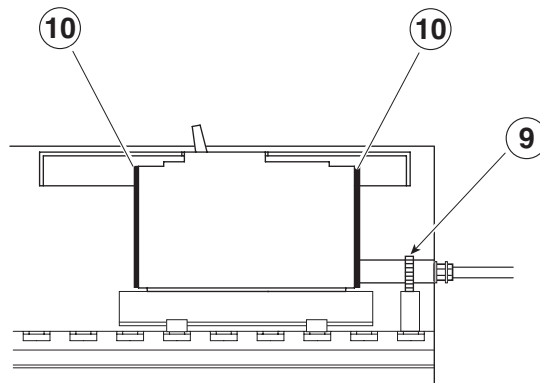

Cavi classe II
Cabo classe II

Fascette
Abraçadeira 9

M6x12
(2x)

8

8

7


10



ESEMPIO INGRESSO CAVI
EXEMPLO ENTRADA DE CABO



Si raccomanda di vincolare adeguatamente la posizione dei cavi.
Recomenda-se fixar adequadamente à posição dos cabos.

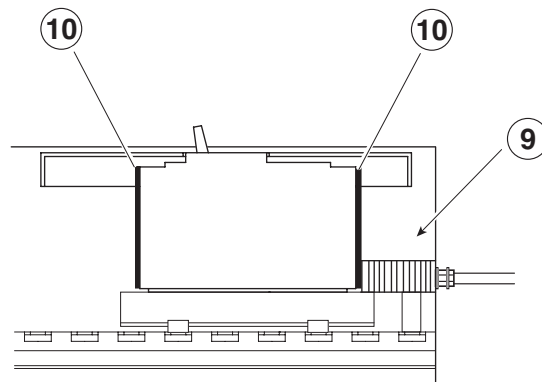

Guaina
Bainha

Fascette
Abraçadeira

9

M6x12
(2x)


8

8

7



10

Montaggio pannelli
Montaje de los paneles
Montagem dos painéis



GW 45 532
(2x)

Incernierato
Articulado
Com dobradiça

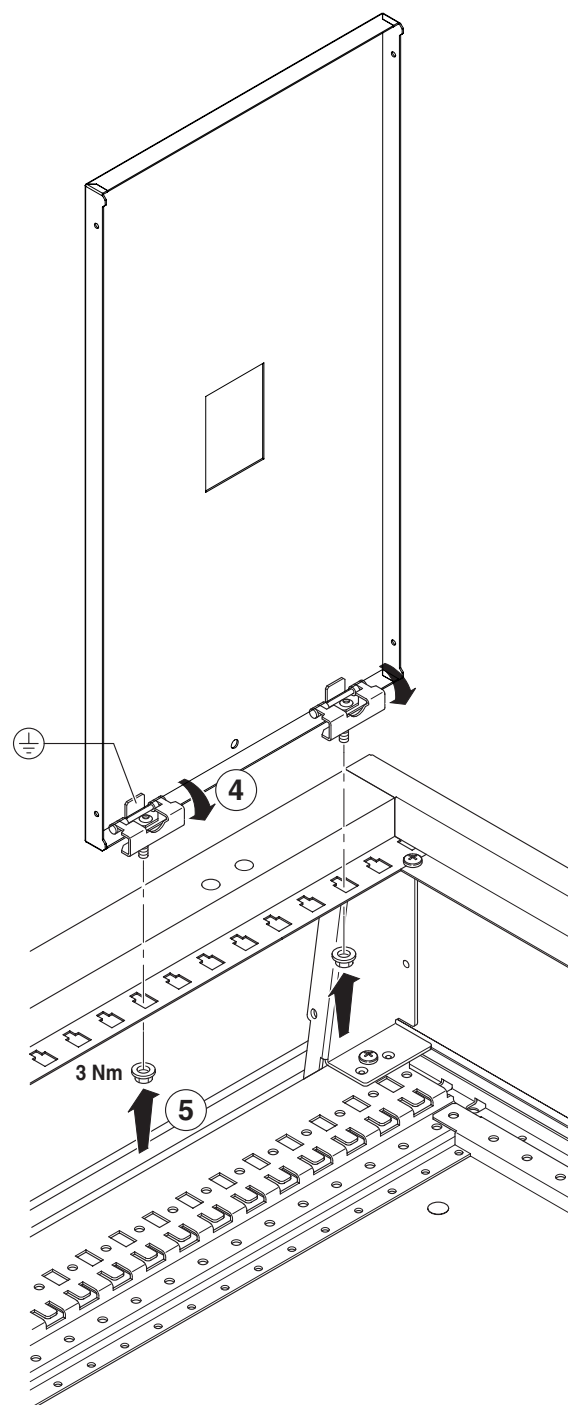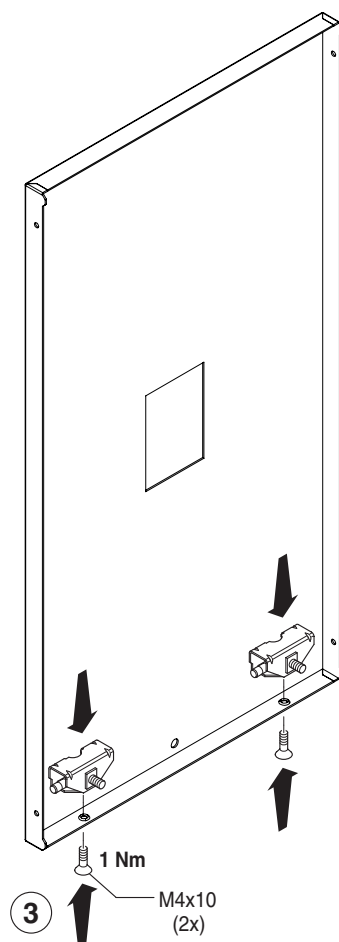

Montaggio pannelli

Montaje de los paneles



Montagem dos painéis

3 Nm M6x29,5
(4x)

Fisso

Fijo

Fixo

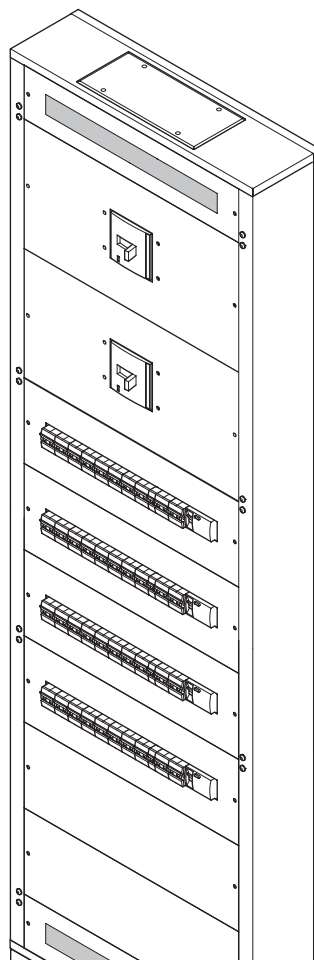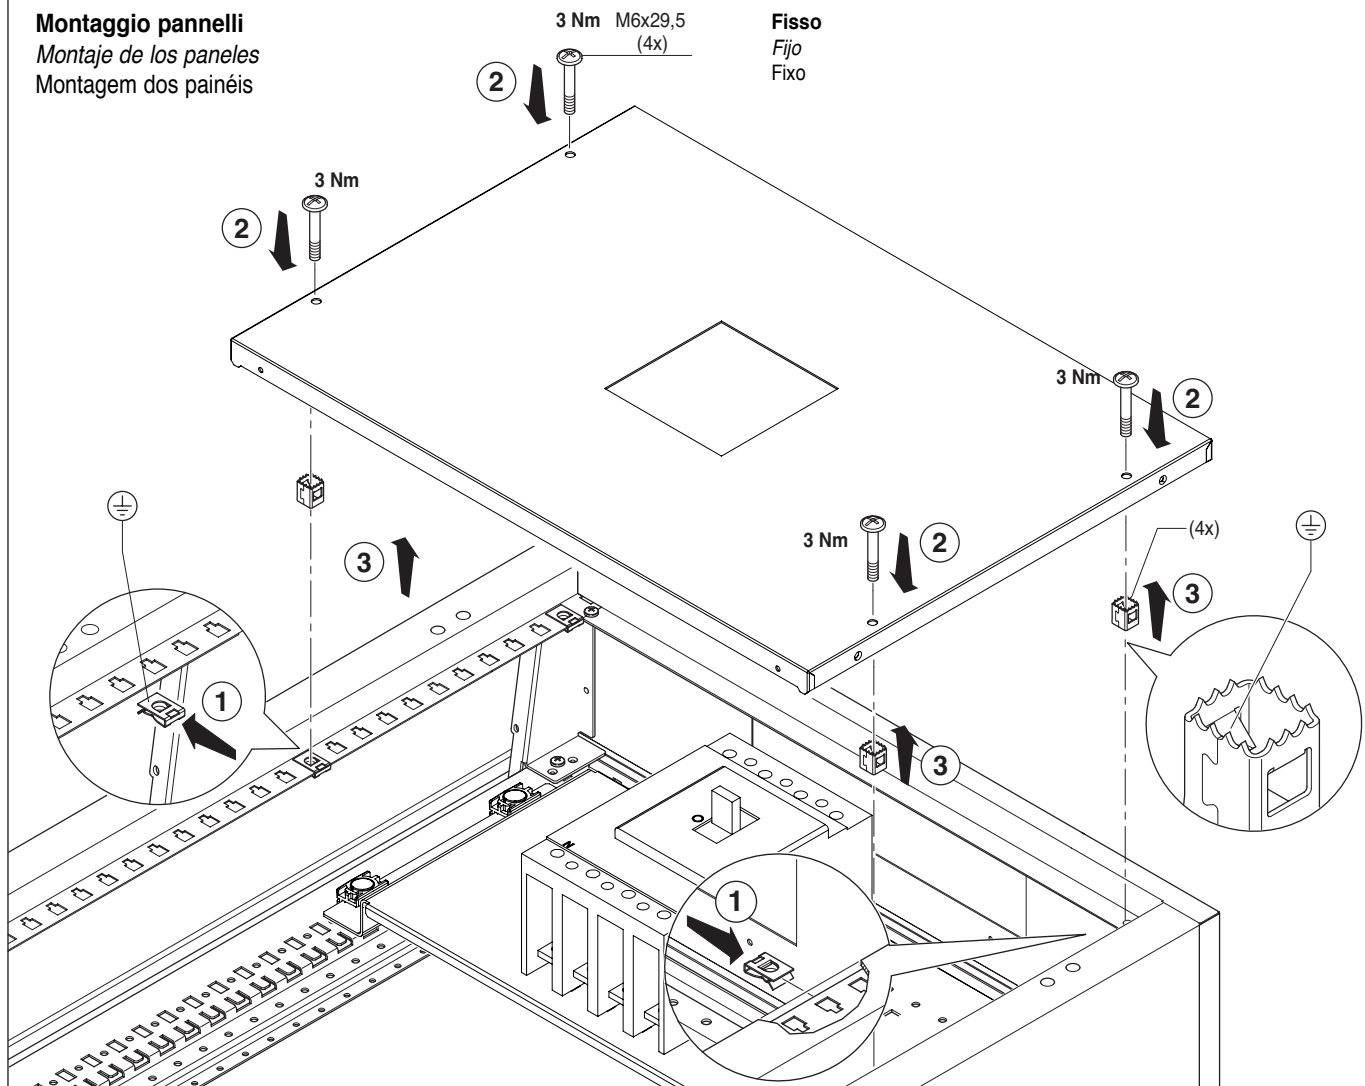

GEWISS - MATERIALE ELETTRICO



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com