


עבור קירות	גבס	אינטרלוק ניתן להכלה שקע	1
IP	IP55	זעזוע התנגדות	IK08
דרגה			
B אופיין להכלה שקעי	16/32A SBF / CBF / Automatika	קוד חשמלי	2220
בדיקת תיל לוחט	850°C (תחתית) - 650°C (מסגרת)	תחתית קידוח	מחתך מעבר מרובה קטרים
טמפרטורת התקנה מינימלית	±15°C		

DIMENSIONAL

49
5

32

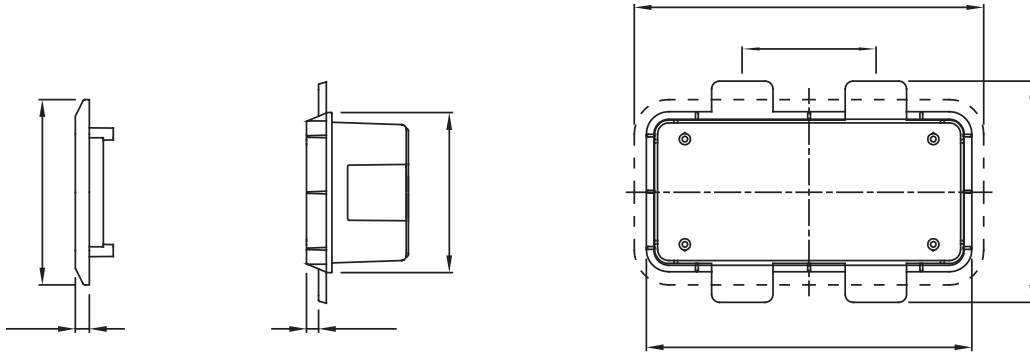

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK08

GWT

850°C (תחתית) - 650°C (מסגרת)

STANDARDS/APPROVALS

