


ok eřitli kontrol cihazları, gc kaynađı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrol, konfor ynetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydınlatma ynetimi. Chorus modler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, dođal bej, saten siyah ve boyalı titanyum olmak zere beř renkte ve farklı boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modl olarak mevcuttur. Dikkrtgen, kare ve yuvarlak kutular iin montaj destekleri sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar oluřturulabilir.

Kategori	İkili liht butonu	Tuř	Ntr
Sembol	YUKARI - AŐAđI - DUR	Renk	parlak titanyum
Tanım	İkili liht butonu 1P NA - 16 A	Voltaj	250 V ac
Standart	EN 60669-1	Test voltajındaki rezistans	1 dak. iin 2000 V a 50 Hz
Yalıtım direnci	> 5 MOhm	Kablolama terminalleri	abuk, yaylı
Uzatılmıř kullanım (konum deđiřiklikleri sayısı)	40.000, 250 V ac $\cos\phi=0,6$	Bilyeli termo sıcaklık	125 C
Akkor Tel Deneyi:	850 C	Kablo ekmede terminal tutuřu	> 50 N
Terminal sıkıřtırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	min. 0,75 - max. 2x2,5	Terminal sıkıřtırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5
Sayısı modller	2	Malzeme	Teknopolimer
Elektrokod	0130		

DIMENSIONAL

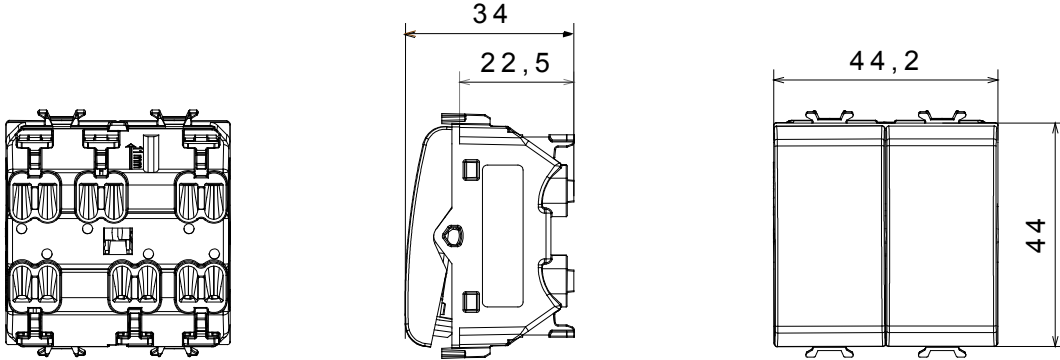

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

